

Informace pro veřejnost v okolí objektu Linde Gas a.s. Výrobně distribuční centrum Praha

Tento text vytvořil Magistrát hl. m. Prahy ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy a společností Linde Gas a.s. Informuje Vás o možném nebezpečí havárie s účastí nebezpečných látek, o preventivních opatřeních a o zásadách chování při případné havárii. Nikdy nelze zcela vyloučit selhání techniky ani lidského faktoru či působení přírodních živlů, které se mohou stát příčinou nehody či havárie. Ty nastávají většinou náhle a neočekávaně. Je proto nezbytné znát zásady žádoucího chování. V případě vzniku závažné havárie dbejte zde uvedených pokynů.

Informace o společnosti

Společnost **Linde Gas a.s.** se zabývá výrobou, skladováním a distribucí technických plynů. V objektu Výrobně distribučního centra Praha jsou plněny tlakové láhve technickými plyny včetně speciálních směsí a chladiv, probíhá zde výroba acetylenu a jeho plnění do tlakových láhví. Vyrábí se zde rovněž medicínální kyslík a suchý led. Tlakové láhve jsou v areálu skladovány. Toxické plyny nejsou v objektu vyráběny, jsou pouze redistribuovány v tlakových nádobách.


Sídlo provozovatele: U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 – Kyje

IČO: 00011754

Adresa objektu: U Technoplynu 1324, 198 00 Praha 9 – Kyje

Areál Linde Gas a.s. byl Magistrátem hl. m. Prahy zařazen do skupiny B ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií. Provozovatel provedl posouzení rizik závažné havárie a na jeho základě zpracoval bezpečnostní dokumentaci. Pro řešení havárie a likvidaci jejích následků uvnitř objektu má společnost zpracován vnitřní havarijní plán. V okolí areálu je Magistrátem hl. m. Prahy stanovena zóna havarijního plánování. Pro její území je Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy vypracován a cvičením pravidelně prověřován vnější havarijní plán, který v případě vzniku závažné havárie či podezření na její vznik stanovuje příslušná opatření, úkoly složek integrovaného záchranného systému, kompetentních úřadů a jejich vzájemnou koordinaci. V souladu s příslušnými předpisy je provozovatel povinen v rámci preventivních opatření i v rámci zvládání závažné havárie a minimalizace jejích následků spolupracovat se složkami integrovaného záchranného systému.

Mapa zóny havarijního plánování

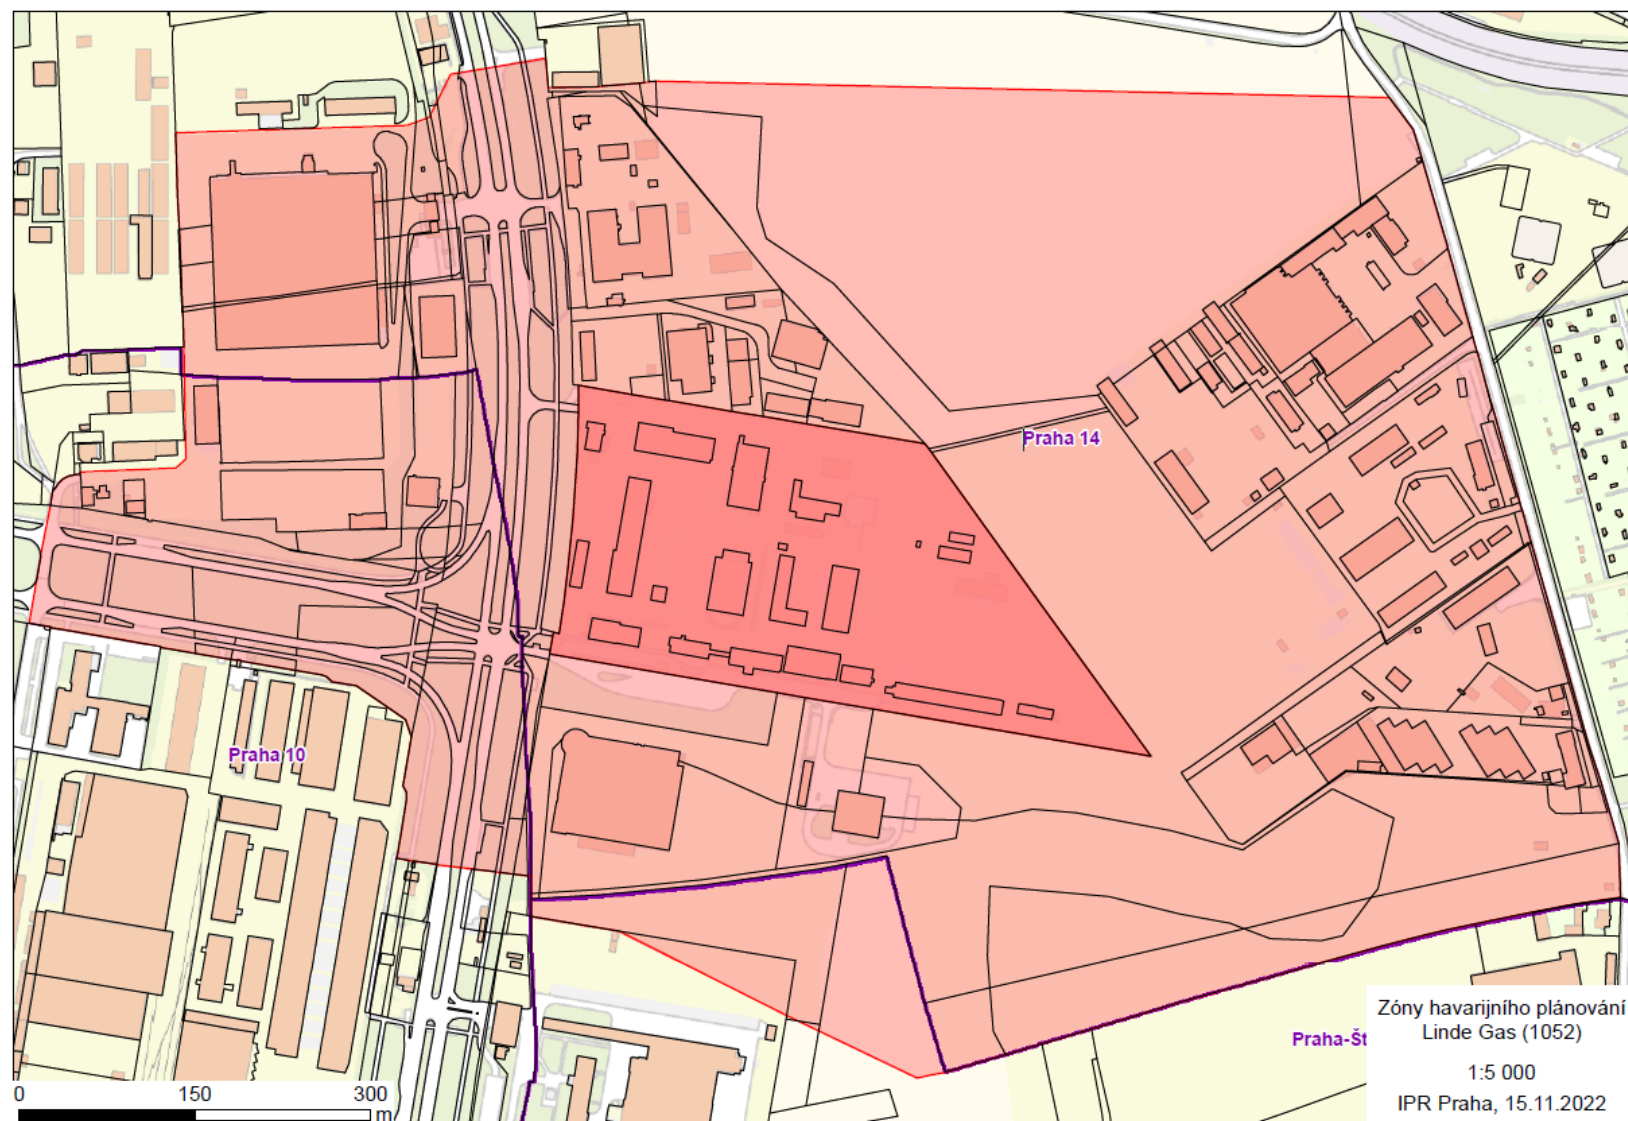

Co Vás může ohrozit

Roztržení tlakové láhve

V důsledku roztržení tlakové láhve může dojít ke vzniku tlakové vlny, rozletu fragmentů a uvolnění obsahu nádoby. Vzniklý fragment může přesáhnout hranice areálu. Maximální předpokládaný dolet fragmentů je 180 m. Letící fragmenty by mohly způsobit menší škody na majetku, nepředpokládají se následky na životech mimo areál.

Únik hořlavého plynu (např. acetylen, vodík, LPG)

V případě úniku hořlavého plynu z jedné tlakové láhve se nepředpokládají následky na životech mimo areál. V případě vzniku požáru dojde k ohrožení okolí sálavým teplem a kouřem včetně nebezpečí nahřívání tlakových láhví v okolí události a jejich roztržení. Kouř může obsahovat škodlivé látky, které se šíří ve směru větru i na velkou vzdálenost a mohou být zdraví škodlivé. V případě vzniku výbušné směsi se vzduchem může dojít k její iniciaci. Tlaková vlna vzniklá při výbuchu by se šířila velmi rychle všemi směry. Letící úlomky, včetně střepů z rozbitých oken, mohou poškodit Vaše zdraví.

Únik toxického plynu (např. chlor, chlorovodík, amoniak, ethylenoxid, oxid siřičitý, sirovodík)

Nebezpečný plyn se bude šířit ovzduším ve směru větru. Znečištění ovzduší lze poznat podle charakteristického štiplavého zápachu, dráždění očí a dýchacích cest. Vdechováním může dojít k jejich poškození. V uzavřených budovách je koncentrace nebezpečné látky vždy nižší než venku. V případě zdravotních obtíží, které se mohou objevit i opožděně, volejte 155.

Únik kapalného kyslíku

Samotný kyslík je nehořlavý, ale podporuje hoření. Může být iniciátorem požáru či výbuchu jiné látky, která s kyslíkem prudce reaguje. V okolí zásobníků s kyslíkem se nenacházejí žádné lehce zápalné materiály ani zde nejsou uskladněny jiné nebezpečné látky.

Preventivní ochranná opatření provozovatele


- automatické odstavné systémy a blokovací zařízení
- detekční poplachové systémy
- kontroly plynotěsnosti potrubních rozvodů
- skrápěcí zařízení v plnirně technických plynů a acetylenu
- požární hydrantová síť, přenosné a pojízdné hasicí přístroje
- provádění cvičných poplachů
- vypracování bezpečných postupů na veškerou provozovanou činnost

Provozovatelem přijatá technickoorganizační bezpečnostní opatření odpovídají charakteru provozovaných činností v objektu.

Jak budete varováni

Kolísavým tónem sirény – varovný signál „Všeobecná výstraha“.

U elektronických sirén je signál doplněn slovní informací.

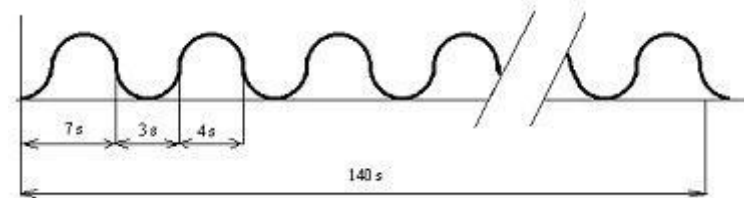

Zapněte si Český rozhlas, Českou televizi.

Sledujte internet – bezpečnostní portál hl. m. Prahy bezpecnost.praha.eu.

O ukončení ohrožení budete informováni stejným způsobem.

Co dělat při havárii

- nepřibližujte se k místu havárie
- schovejte se do nejbližší budovy
- jste-li v budově, nikam nevycházejte
- zdržujte se ve vyšších patrech v místnosti odvrácené od místa havárie
- nikdy se neukrývejte ve sklepě
- zavřete okna a dveře, vypněte klimatizaci a ventilaci
- v místnosti, kde se ukrýváte, utěsněte okna, dveře a všechny otvory
- nezdržujte se v blízkosti oken
- vypněte všechny zdroje plamene, nekuřte
- omezte telefonování
- jste-li v autě, zavřete okna, vypněte ventilaci a rychle se přesuňte do nejbližší budovy, kde se ukryjete
- dýchací cesty si kryjte navlhčenou rouškou
- zapněte si rozhlas a televizi, sledujte internet

VŽDY DBEJTE POKYNŮ ZASAHOJÍCÍCH SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU!!!

Kde můžete získat další informace

Pro případ dotazů, informací o kontrolách a dalších informací o objektu můžete využít následující kontakty:

Magistrát hlavního města Prahy

odbor bezpečnosti

Mariánské nám. 2

110 01 Praha 1 – Staré Město

telefon: **236 002 910, 236 003 222**

e-mail: **bezsek@praha.eu**

Hasičský záchranný sbor

hlavního města Prahy

Sokolská 62

121 24 Praha 2

telefon: **950 850 011**

e-mail: **epodatelna@aak.izscr.cz**

Linde Gas a.s.

Výrobně distribuční centrum Praha

U Technoplynu 1324

198 00 Praha 9 – Kyje

telefon: **800 121 121, 272 100 110**

e-mail: **info.cz@linde.com**

Další informace lze získat rovněž na internetových stránkách:

- bezpecnost.praha.eu
- www.hzscr.cz/hzs-hlavniho-mesta-prahy-menu-ochrana-obyvatelstva.aspx
- www.linde-gas.cz/cs/sheq/prevence_zavazne_havarie/index.html

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

- 150** **Hasiči**
- 155** **Zdravotnická záchranná služba**
- 158** **Policie ČR**
- 156** **Městská policie**
- 112** **Jednotné evropské číslo tísňového volání**